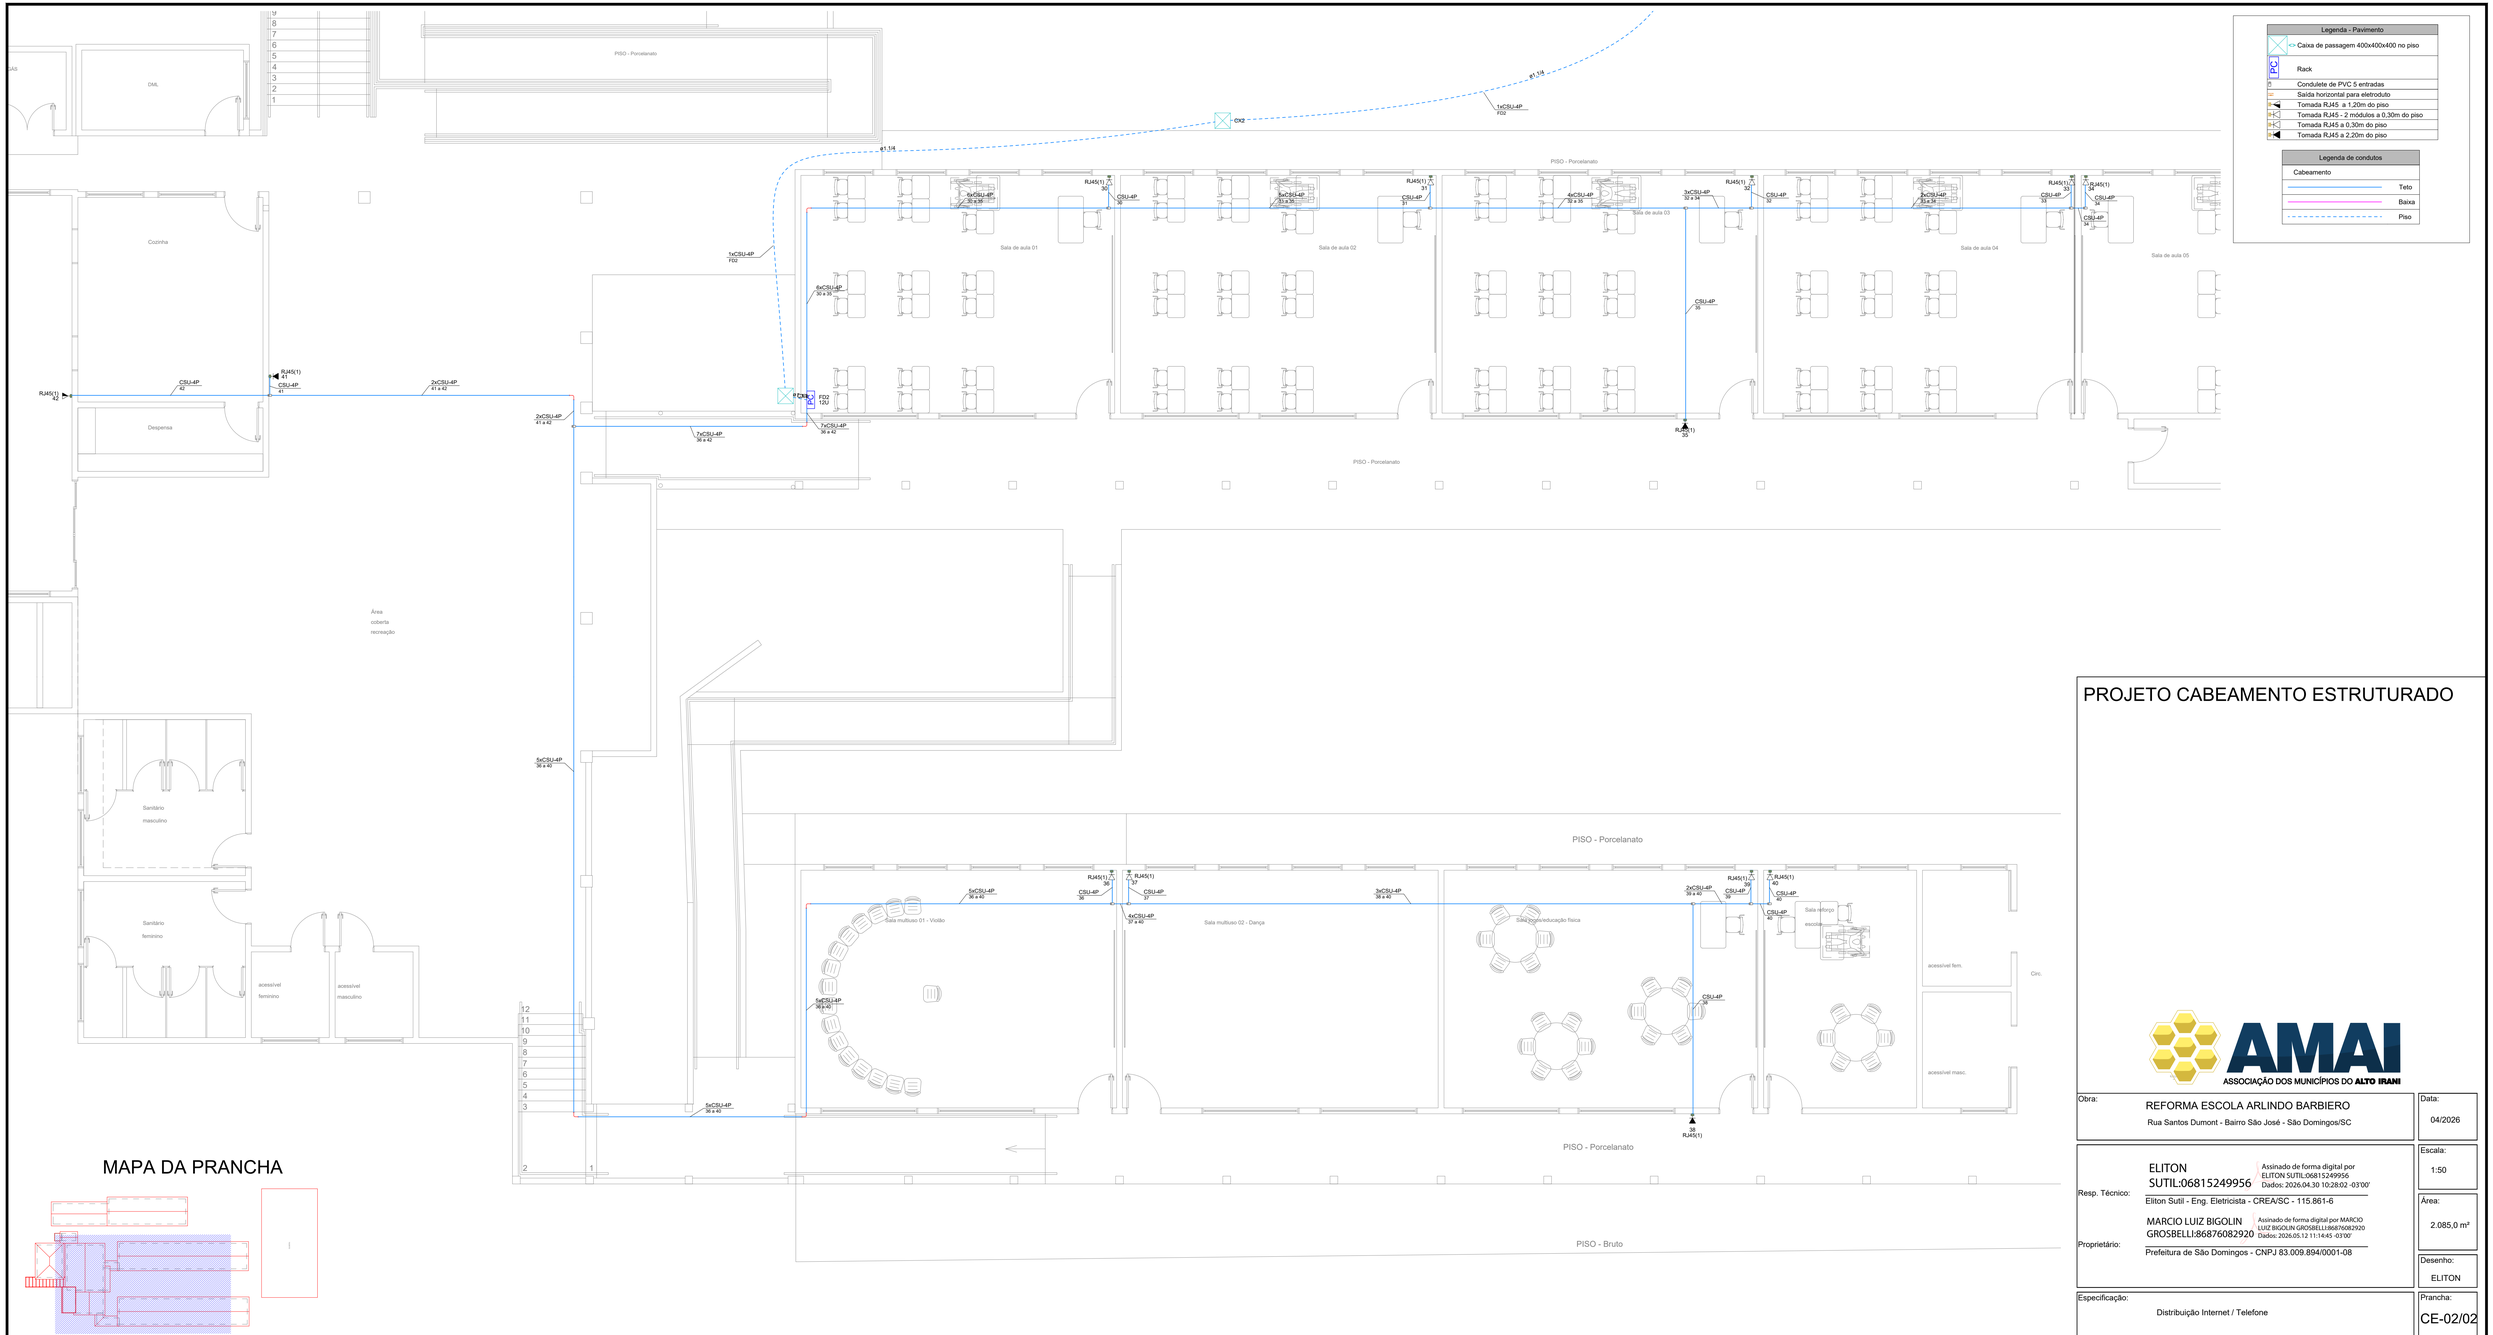

Legenda - Pavimento
Caixa de passagem 400x400x400 no piso
Rack
Condulete de PVC 5 entradas
Saída horizontal para eletroduto
Tomada RJ45 a 1,20m do piso
Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Tomada RJ45 a 2,20m do piso
Legenda de condutos
Cabeamento
Teto
Baixa
Piso
PISO - Porcelanato
DML
Cozinha
Despensa
Área coberta recreação
Sanitário masculino
Sanitário feminino
acessível feminino
acessível masculino
Sala de aula 01
Sala de aula 02
Sala de aula 03
Sala de aula 04
Sala de aula 05
Sala multiuso 01 - Violão
Sala multiuso 02 - Dança
Sala Dança/educação física
Sala reforço escolar
acessível fem.
acessível masc.
Circ.
PISO - Bruto
1xCSU-4P F02
6xCSU-4P 30 a 35
5xCSU-4P 33 a 36
4xCSU-4P 35 a 38
3xCSU-4P 32 a 34
2xCSU-4P 33 a 35
CSU-4P
RJ45(1)
2xCSU-4P 41 a 42
7xCSU-4P 36 a 42
5xCSU-4P 36 a 40
4xCSU-4P 37 a 40
2xCSU-4P 39 a 40
FD2 120
CX2
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
MAPA DA PRANCHA
AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI
Obra:
REFORMA ESCOLA ARLINDO BARBIERO
Rua Santos Dumont - Bairro São José - São Domingos/SC
Data:
04/2026
Escala:
1:50
Área:
2.085,0 m²
Desenho:
ELITON
Prancha:
CE-02/02
Resp. Técnico:
ELITON SUTIL:06815249956
Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.04.30 10:28:02 -03'00'
Eliton Sutil - Eng. Eletricista - CREA/SC - 115.861-6
Proprietário:
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Dados: 2026.05.12 11:14:45 -03'00'
Prefeitura de São Domingos - CNPJ 83.009.894/0001-08
Especificação:
Distribuição Internet / Telefone