

1 PV'S S/ESCALA

TIPO 01

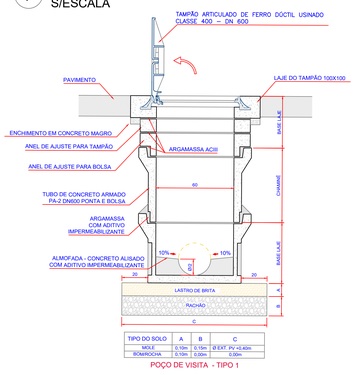


TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	Ø EXT. PV +0,40m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m

POÇO DE VISITA - TIPO 1

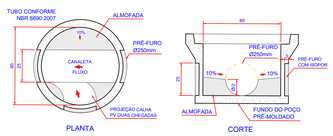


TUBO DE CONCRETO DN600 COM FUNDO PRÉ-MOLDADO

TIPO 02

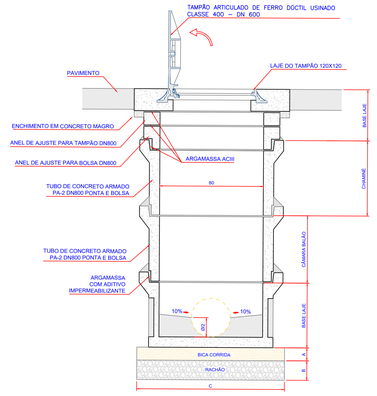


TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	0,90m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m

POÇO DE VISITA - TIPO 2

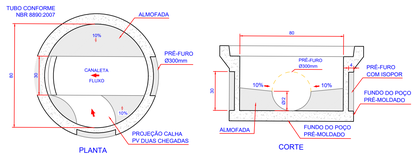


TUBO DE CONCRETO PB DN800 COM FUNDO PRÉ-MOLDADO


TIPO 03

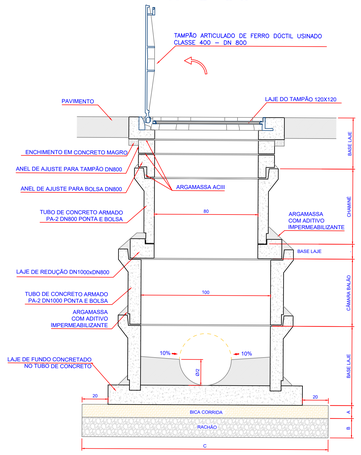

TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	0,90m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m


POÇO DE VISITA - TIPO 3






TUBO DE CONCRETO PB DN1000 COM LAJE DE FUNDO


TIPO 04

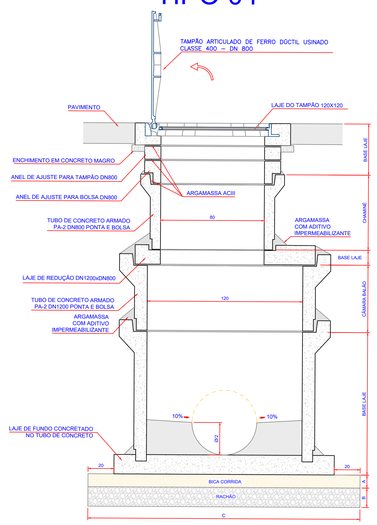

TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	0,90m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m


POÇO DE VISITA - TIPO 4






TUBO DE CONCRETO PB DN1200 COM LAJE DE FUNDO


TIPO 05

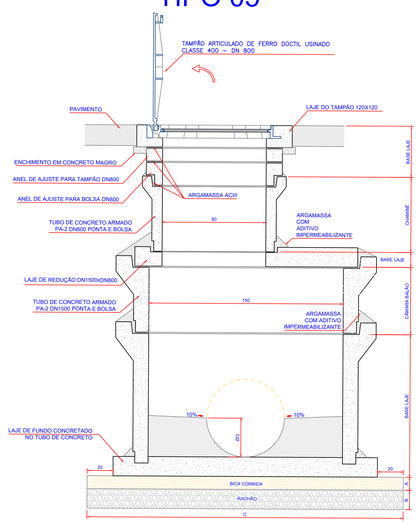

TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	0,90m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m


POÇO DE VISITA - TIPO 5





TUBO DE CONCRETO PB DN1500 COM LAJE DE FUNDO

TIPO 06

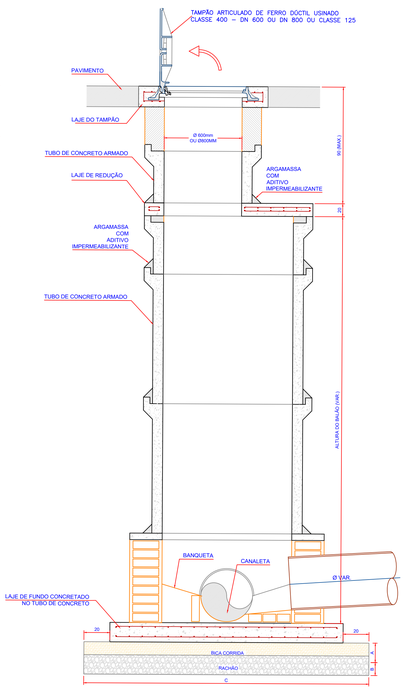


TIPO DO SOLO	A	B	C
MOLE	0,10m	0,15m	0,90m
BOM/ROCHA	0,10m	0,00m	0,00m


POÇO DE VISITA - TIPO 6

OBS. 1: SE A ALTURA DO COLETOR FOR SUPERIOR A 50 cm, UTILIZAR TUBO DE QUEDA.

OBS. 2: UTILIZAR, PREFERENCIALMENTE TUBO DE QUEDA INTERNO, DESDE QUE ATENDIDO ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 80 cm.

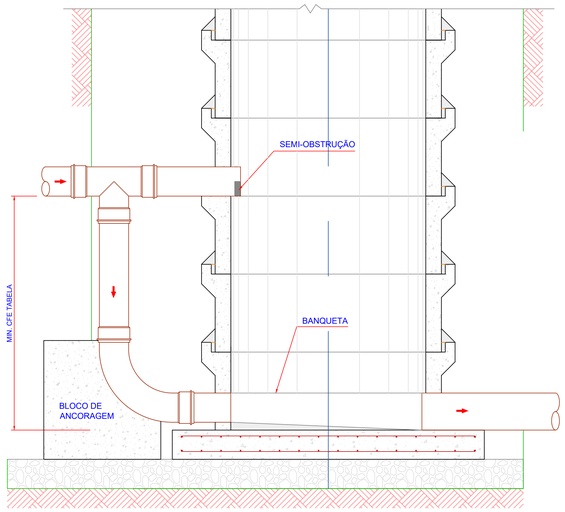

2 TUBO DE QUEDA EXTERNO EM PV
S/ESCALA

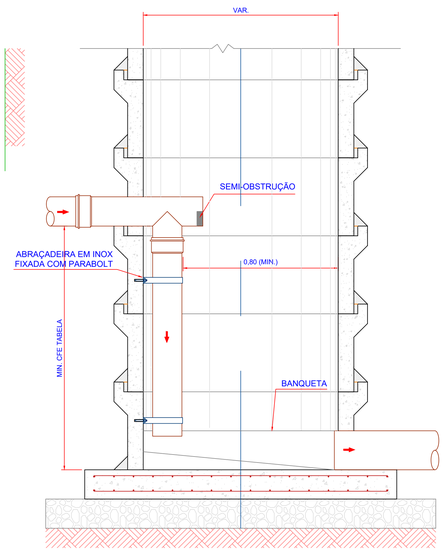

3 TUBO DE QUEDA INTERNO EM PV
S/ESCALA

DIÂMETRO MÁXIMO DO COLETOR	PROFUNDIDADE DO PV	DIÂMETRO DO BALÃO	MATERIAL DO BALÃO DO POÇO DE VISITA
150	ATÉ 1,25	TL (PONTA SECA)	ANÉIS DE CONCRETO
	ENTRE 1,25 E 2,5	800	
	ENTRE 2,5 E 3,5	1000	
200/250/300	ENTRE 1,25 E 2,5	800	
	ENTRE 2,5 E 4,0	1000	
	ACIMA DE 4,0	1200	
350/400	ENTRE 1,25 E 4,0	1000	
	ACIMA DE 4,0	1200	
450/500	QUALQUER PROFUNDIDADE	1200	
600	QUALQUER PROFUNDIDADE	1500	
700/800	QUALQUER PROFUNDIDADE	1500	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS*** OU DE BLOCOS DE CONCRETO

* POÇOS DE VISITA COM DIÂMETROS SUPERIORES A 1500MM DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

** OS POÇOS DE VISITA SERÃO IMPERMEABILIZADOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFÁLTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

*** SERÃO ADOTADAS BASES COM TIJOLOS MACIÇOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS.

**** QUANDO O TUBO DE CHEGADA FOR SUPERIOR A DN350, DEVE-SE ADOTAR BASE-LAJE COM ALTURA MÍNIMA DE 1,00m



VW ENGENHARIA CIVIL & PERÍCIAS

PROJETO HURBANIZAÇÃO

FOLHA 02/03

Título:
DETALHES 01

Proprietário:
LOTEAMENTO GUILHERME SCHEFFER

Local:
RUA - PAULO MARQUES

Bairro: RESIDENCIAL/ COMERCIAL Cidade: SÃO DOMINGOS SC

PLANTA DE SITUAÇÃO S/ ESCALA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082020 Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082020 Dados: 2026.07.10 10:33:38 -03'00'

Prop.: Nome Proprietário
CPF.: XX
RG.: ****

gov.br Documento assinado digitalmente VALDECIR DE ABREU Data: 20/05/2026 21:04:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALDECIR DE ABREU
Responsável Técnico
VW ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Civil CREA nº PR - 197335/D

ÁREA	m²
Terreno:	31.367,2
Construção	xx,xx

A.R.T.:

T.O.	00,00%	C.A.	0,0000	T.P.	00,00 m² - 10,00%

APROVAÇÃO PELA P.M.P.

Eng. João Pissolo	Telefone: (49) 98806-8077	Data: 01 / Dezembro / 2025